



TICR

**TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY**

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/1191/2016

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s §6a odst. 1 písmeno d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a s použitím §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

**OSVĚDČENÍ**

ev. č.: **11450/5/16/R-EZ-E2B**

k činnosti: **provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto osvědčení

pro:

**Ladislav Dušek**

datum narození: 30. listopadu 1951

Toto osvědčení platí do 18. ledna 2021.

V Ústí nad Labem dne 18. ledna 2016

Poučení:

Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zpracoval: Miroslav Razák, Ing. Jiří Sluka


Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Ústí nad Labem,  
U Panského dvora 986/3, 400 01 Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Miluše Chvalovská



Ing. Petr Wiesner  
vedoucí inspektor pobočky

Toto osvědčení nahrazuje osvědčení ev. č. 8900/5/13/R-EZ-E2A,E2B

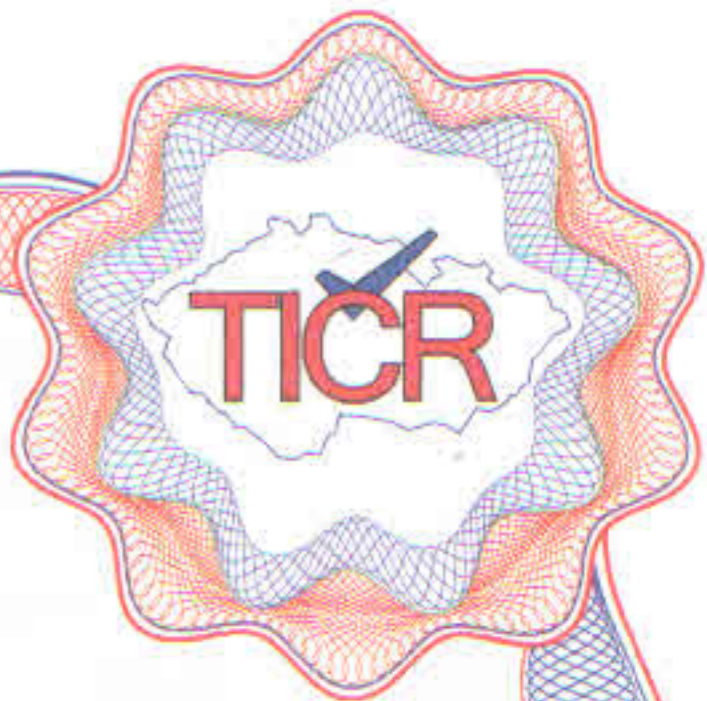

**TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY**

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/1191/2016

2/2


**PŘÍLOHA K OSVĚDČENÍ**

ev. č.: **11450/5/16/R-EZ-E2B**

Činnosti uvedené v tomto osvědčení mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

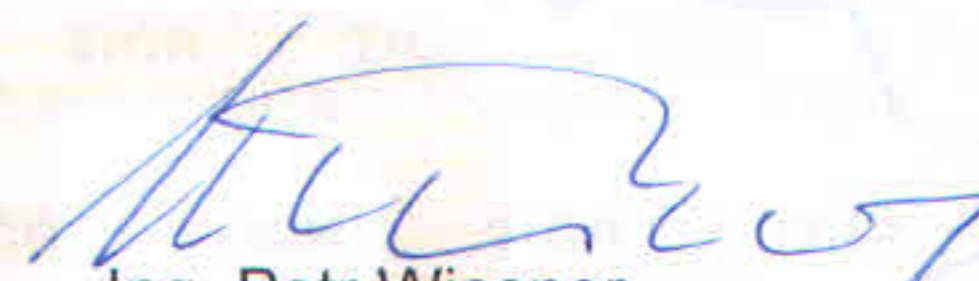

  
Ing. Petr Wiesner  
vedoucí inspektor pobočky